
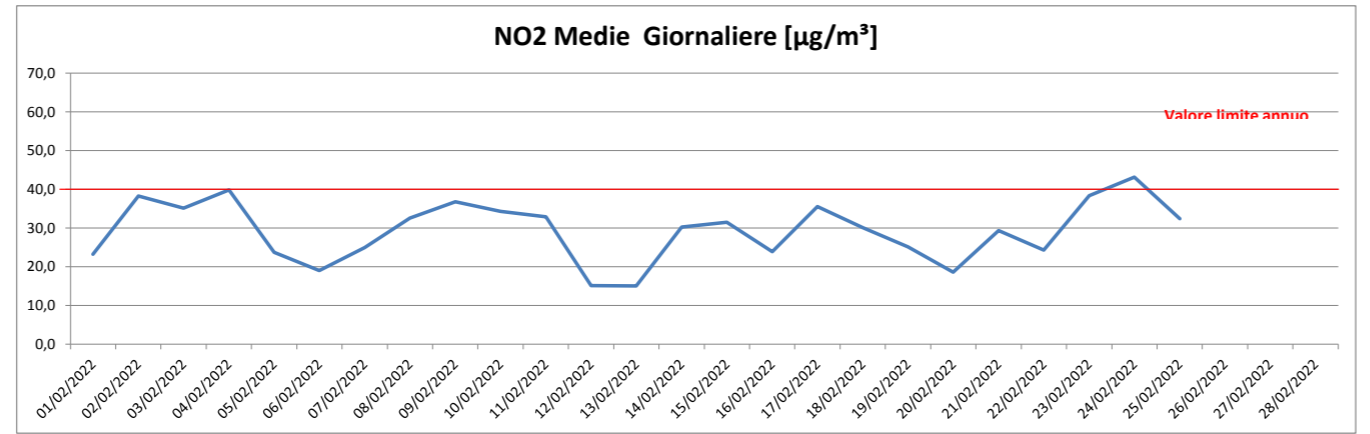


Report Febbraio 2022	Centralina Profiglass - Via Filippini - Bellocchi -Fano	
	NO2	PM10
	Medie Giornaliere [µg/m³]	Medie Giornaliere [µg/m³]
01/02/2022	23,2	66,1
02/02/2022	38,2	*
03/02/2022	35,1	37,0
04/02/2022	39,8	57,7
05/02/2022	23,7	30,2
06/02/2022	19,0	31,4
07/02/2022	24,9	27,9
08/02/2022	32,5	*
09/02/2022	36,8	*
10/02/2022	34,3	69,3
11/02/2022	32,9	*
12/02/2022	15,2	*
13/02/2022	15,0	*
14/02/2022	30,3	55,7
15/02/2022	31,5	39,4
16/02/2022	23,9	42,9
17/02/2022	35,5	30,2
18/02/2022	30,0	*
19/02/2022	25,1	*
20/02/2022	18,6	9,1
21/02/2022	29,4	8,8
22/02/2022	24,3	*
23/02/2022	38,3	11,7
24/02/2022	43,2	20,1
25/02/2022	32,4	33,1
26/02/2022	*	*
27/02/2022	*	*
28/02/2022	14,7	*

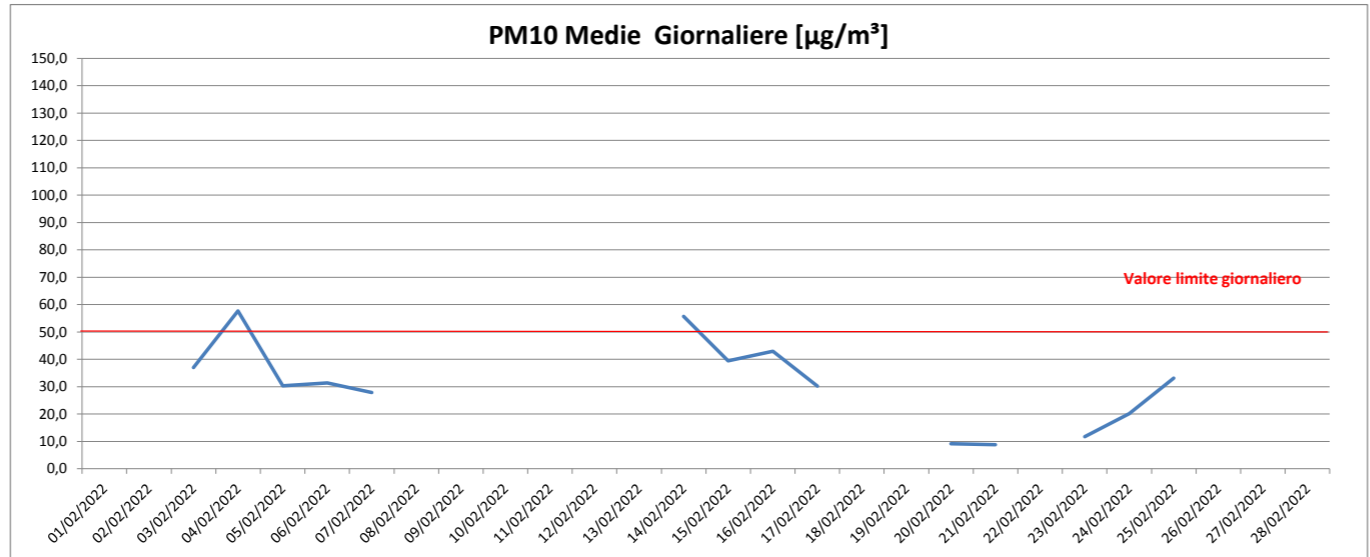

Le giornate contraddistinte da * non hanno i dati per problemi che si sono verificati allo strumento di misura

Nel mese di Febbraio, nel periodo sopra riportato si sono verificati 4 superamenti del valore limite giornaliero (50µg/m³)