
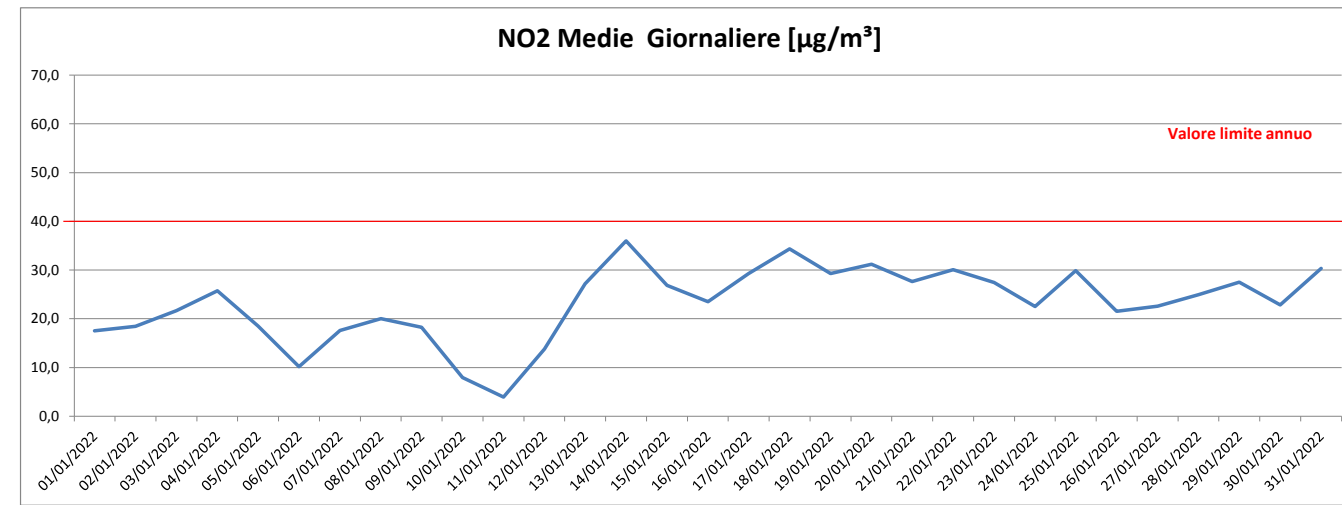


Report Gennaio 2022	Centralina Profilglass - Via Filippini - Bellocchi -Fano	
	NO2	PM10
	Medie Giornaliere [µg/m³]	Medie Giornaliere [µg/m³]
01/01/2022	17,5	28,4
02/01/2022	18,5	24,4
03/01/2022	21,6	21,2
04/01/2022	25,7	21,0
05/01/2022	18,5	27,7
06/01/2022	10,2	
07/01/2022	17,6	24,9
08/01/2022	20,1	29,3
09/01/2022	18,3	26,8
10/01/2022	8,0	11,8
11/01/2022	3,9	30,9
12/01/2022	13,8	35,9
13/01/2022	27,2	46,4
14/01/2022	36,0	65,3
15/01/2022	26,9	44,1
16/01/2022	23,5	57,4
17/01/2022	29,3	47,3
18/01/2022	34,3	69,0
19/01/2022	29,3	56,3
20/01/2022	31,2	57,3
21/01/2022	27,7	51,4
22/01/2022	30,1	36,9
23/01/2022	27,5	83,1
24/01/2022	22,5	50,2
25/01/2022	29,9	66,1
26/01/2022	21,6	62,0
27/01/2022	22,6	51,9
28/01/2022	24,9	57,9
29/01/2022	27,5	40,2
30/01/2022	22,9	39,7
31/01/2022	30,3	50,5

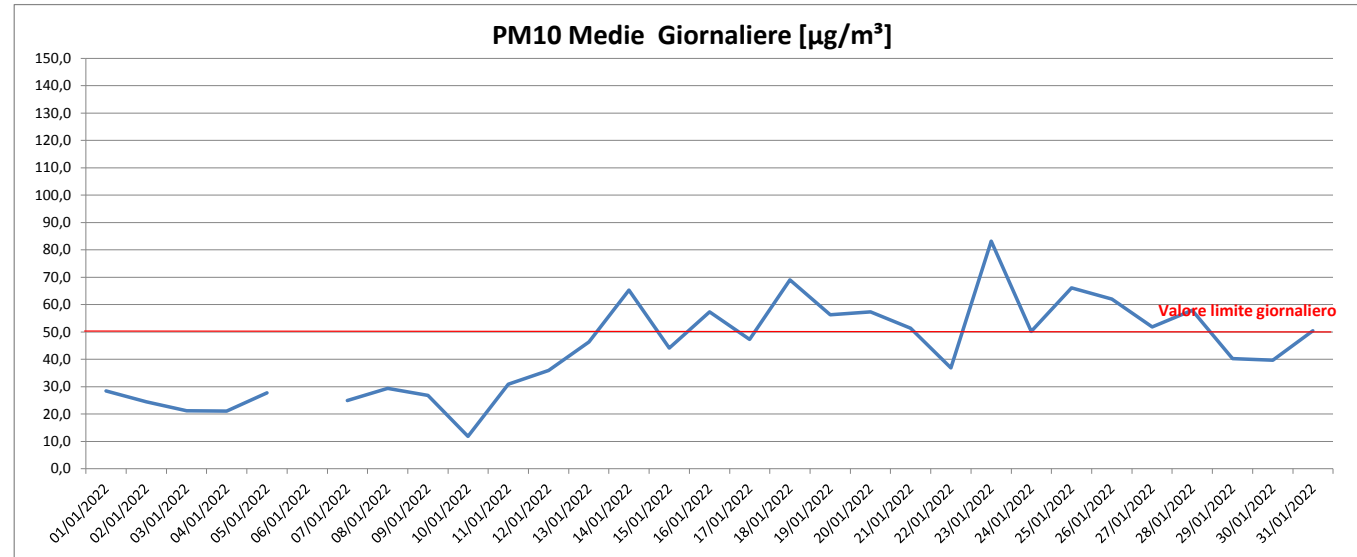

Nel mese di Dicembre si sono verificati 13 superamenti di 50[µg/m³]