
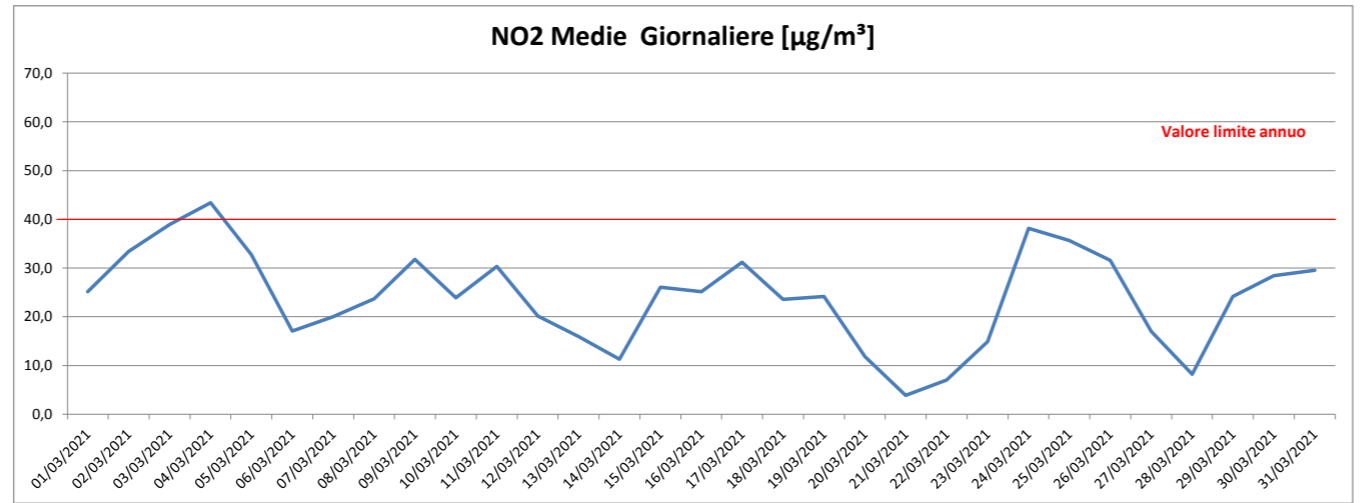


Report Marzo 2021	Centralina Profilglass - Via Filippini - Bellocchi -Fano	
	NO2	PM10
	Medie Giornaliere [µg/m³]	Medie Giornaliere [µg/m³]
01/03/2021	25,2	47,5
02/03/2021	33,4	72,0
03/03/2021	38,9	59,3
04/03/2021	43,4	49,6
05/03/2021	32,8	43,3
06/03/2021	17,1	18,3
07/03/2021	20,0	13,6
08/03/2021	23,7	30,2
09/03/2021	31,8	22,7
10/03/2021	23,9	32,5
11/03/2021	30,4	34,2
12/03/2021	20,2	31,5
13/03/2021	16,0	18,3
14/03/2021	11,3	12,9
15/03/2021	26,1	31,6
16/03/2021	25,1	37,7
17/03/2021	31,2	27,5
18/03/2021	23,6	24,7
19/03/2021	24,2	27,7
20/03/2021	11,8	10,8
21/03/2021	3,9	7,5
22/03/2021	7,0	15,8
23/03/2021	14,9	32,0
24/03/2021	38,1	29,8
25/03/2021	35,6	28,2
26/03/2021	31,6	58,2
27/03/2021	17,0	27,2
28/03/2021	8,2	16,9
29/03/2021	24,2	41,8
30/03/2021	28,4	47,5
31/03/2021	29,5	44,6

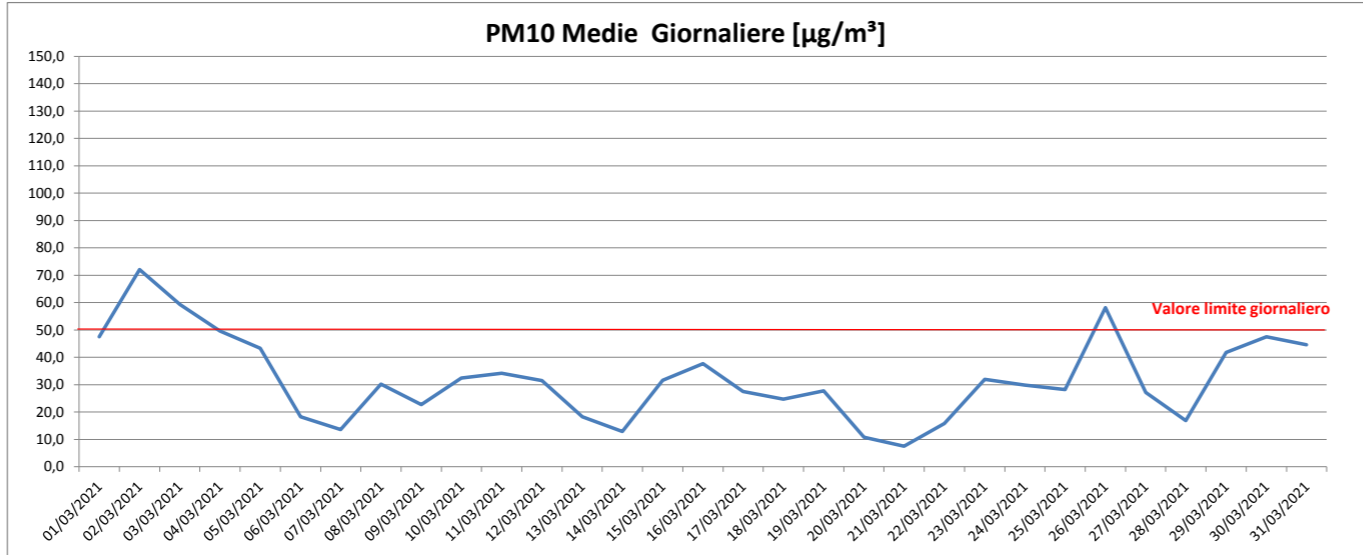

Nel mese di Marzo , nel periodo sopra riportato si sono verificati
3 superamenti del valore limite giornaliero (50µg/m³)