
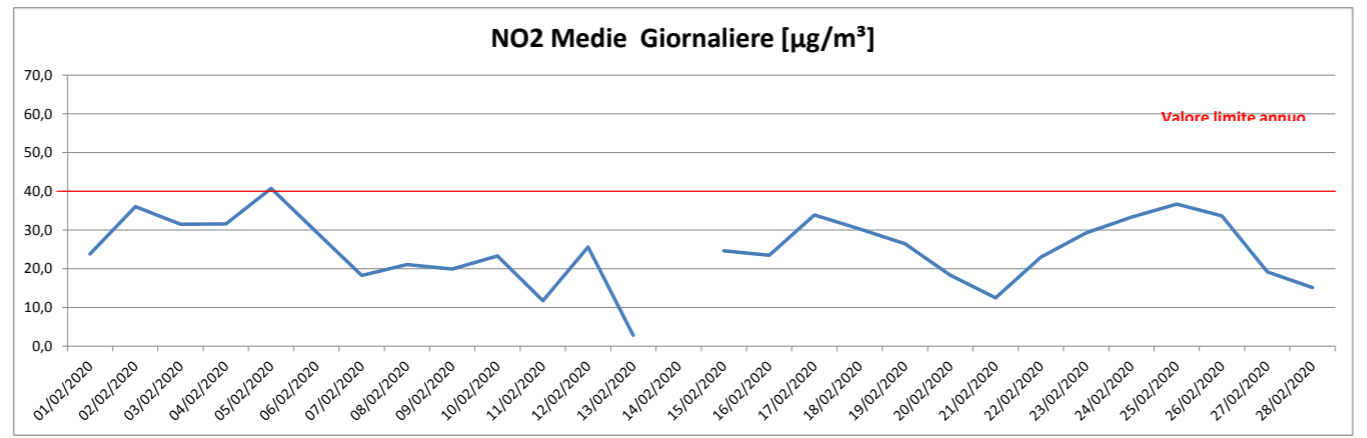


| Report Febbraio 2021 | Centralina Profilglass - Via Filippini - Bellocchi -Fano | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| | NO2 | PM10 |
| | Medie Giornaliere [µg/m³] | Medie Giornaliere [µg/m³] |
| 01/02/2021 | 23,8 | 19,5 |
| 02/02/2021 | 36,0 | 53,7 |
| 03/02/2021 | 31,5 | 38,8 |
| 04/02/2021 | 31,6 | 120,0 |
| 05/02/2021 | 40,8 | 48,9 |
| 06/02/2021 | 29,5 | 42,8 |
| 07/02/2021 | 18,3 | 27,7 |
| 08/02/2021 | 21,1 | 16,0 |
| 09/02/2021 | 19,9 | 25,5 |
| 10/02/2021 | 23,3 | 18,2 |
| 11/02/2021 | 11,7 | 20,7 |
| 12/02/2021 | 25,7 | 16,6 |
| 13/02/2021 | 2,8 | 11,5 |
| 14/02/2021 | | 8,2 |
| 15/02/2021 | 24,6 | 53,4 |
| 16/02/2021 | 23,5 | 34,5 |
| 17/02/2021 | 33,9 | 66,4 |
| 18/02/2021 | 30,3 | 45,2 |
| 19/02/2021 | 26,5 | 42,1 |
| 20/02/2021 | 18,4 | 27,4 |
| 21/02/2021 | 12,5 | 31,6 |
| 22/02/2021 | 23,0 | 53,2 |
| 23/02/2021 | 29,3 | 45,7 |
| 24/02/2021 | 33,3 | 62,8 |
| 25/02/2021 | 36,7 | 83,1 |
| 26/02/2021 | 33,6 | 99,4 |
| 27/02/2021 | 19,2 | 72,2 |
| 28/02/2021 | 15,2 | 21,9 |

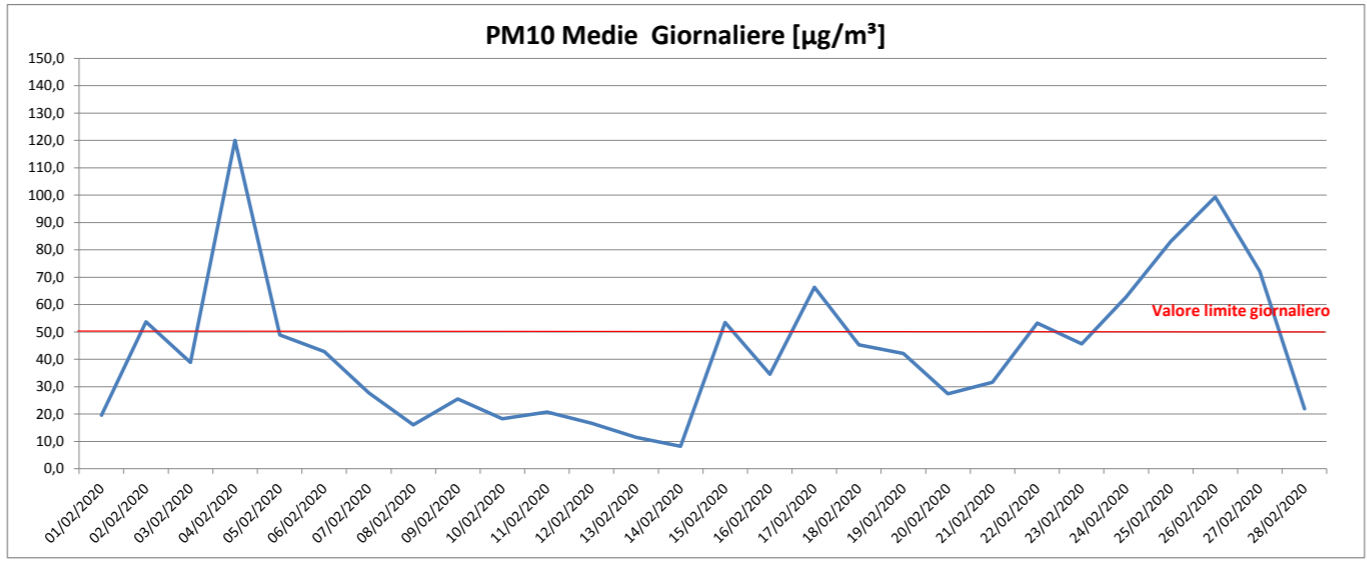

Nel mese di Febbraio , nel periodo sopra riportato si sono verificati 9 superamenti del valore limite giornaliero (50µg/m³)