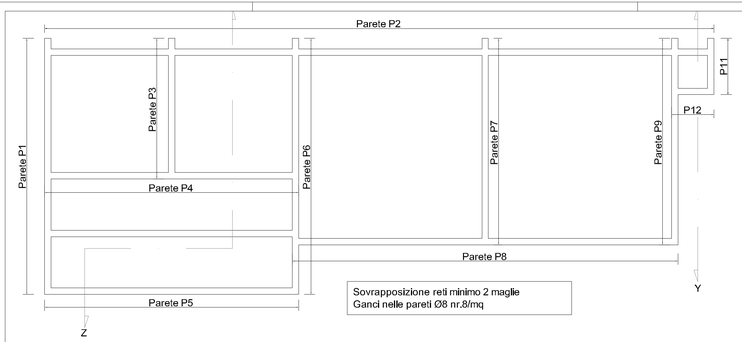

Sovrapposizione reti minimo 2 maglie
Ganci nelle pareti Ø8 nr.8/mq

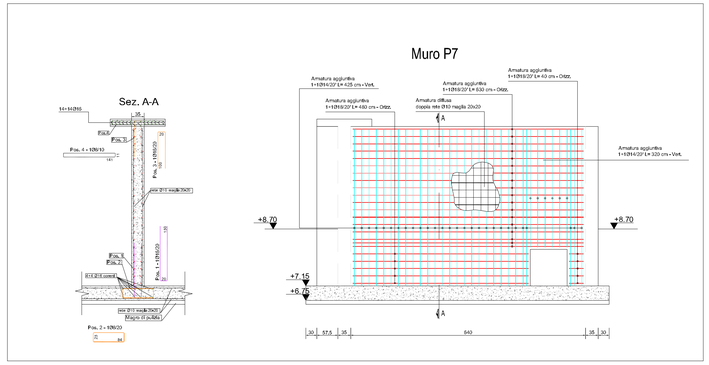

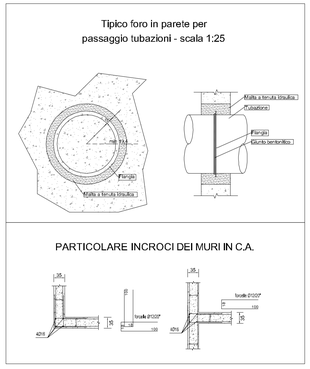

CALCESTRUZZI			
TIPO DI STRUTTURA	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE
FONDAZIONI STRUTTURE INTERRATE A CONTATTO CON IL LIQUAME	C 32/40	S4 (semifluido / slump 15-20)	XA1 + XD2
ELEVAZIONE A CONTATTO CON LIQUAME	C 32/40	S4 (semifluido / slump 15-20)	XA1 + XD2 + XS1
FONDAZIONI STRUTTURE INTERRATE SENZA CONTATTO CON LIQUAME	C 32/40	S4 (semifluido / slump 15-20)	XC2
ELEVAZIONE SENZA CONTATTO LIQUAME	C 32/40	S4 (semifluido / slump 15-20)	XS1 -XC2
STRATI DI PENDENZA E RIEMPIMENTI	C 32/40	S4 (semifluido / slump 15-20)	XA1
MAGRONE	C 10/15	S3 (semifluido / slump 10-15)	-

ACCIAI PER C.A.			
TIPO DI STRUTTURA	TIPO	COPRIFERRO MIN (mm) (se non diversamente specificato)	SOVRAPP. minima (se non diversamente specificato)
PLATEA A CONTATTO CON LIQUAME	B 450 C	55	40 Ø
PLATEA SENZA CONTATTO CON LIQUAME	B 450 C	40	40 Ø
PARETI A CONTATTO CON LIQUAME	B 450 C	55	40 Ø
PARETI SENZA CONTATTO LIQUAME	B 450 C	40	40 Ø

NOTE:
1) - I calcestruzzi devono essere bagnati fino alla completa maturazione;
2) - Le casseforme devono essere realizzate con paramento lavorato a facciavista.

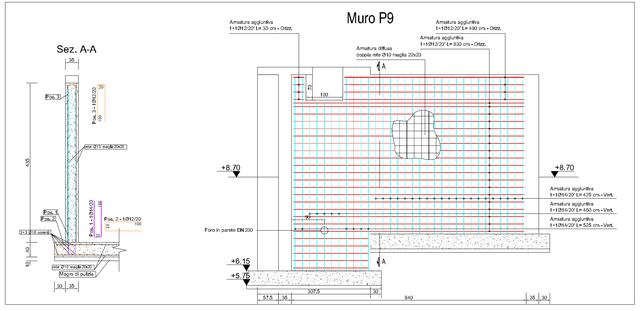

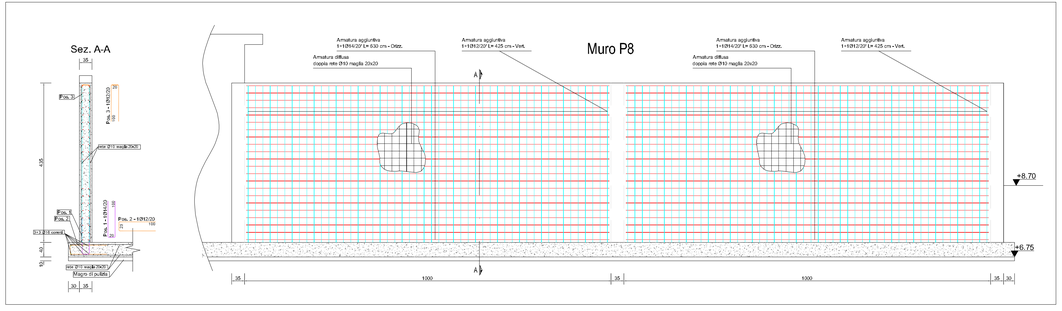

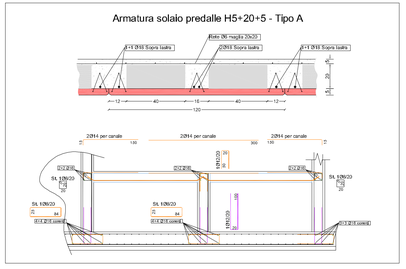

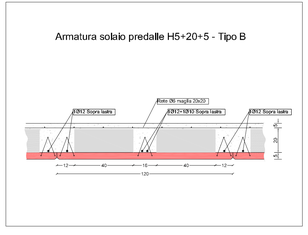

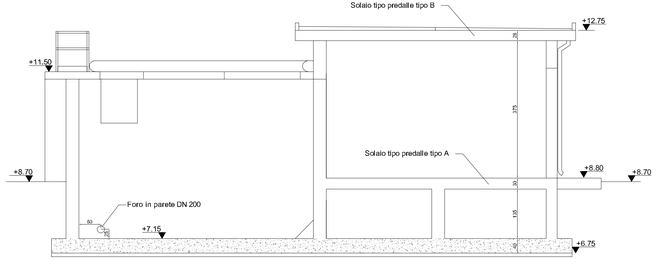

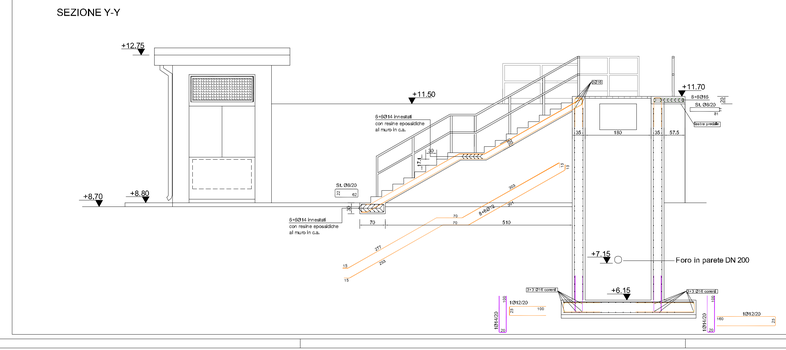



ASET S.p.A.
Azienda Servrvizi sul Territorio
<Provincia di Pesaro Urbino>

AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI PONTESASSO

PROGETTO
DEFINITIVO\ESECUTIVO

GRUPPO DI LAVORO
RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Dott. Ing. Claudio Zanchini

GRUPPO EUROPEO DI ARCHITETTURA, URBANISTICA E INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AMBIENTALE:
Via Della Cannuccia, 5/a/b 47121 Forlì (FC)
Tel.: +39.0543.456000
Fax: +39.0543.456000
E-mail: info@saitrurope.com
http://www.saitrurope.com

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Stefano Zanchini

Rev n°:	oggetto:	
00	prima emissione	31/10/2012

Data:	Elaborato:	Tavola:	Scalla: 1:50
31 ottobre 2012	F	03	N° foglio: 3 / Di: 3

Oggetto

STADIO DI DENITRIFICAZIONE - OSSIDAZIONE
E NUOVO LOCALE SOFFIANTI - OPERE STRUTTURALI